



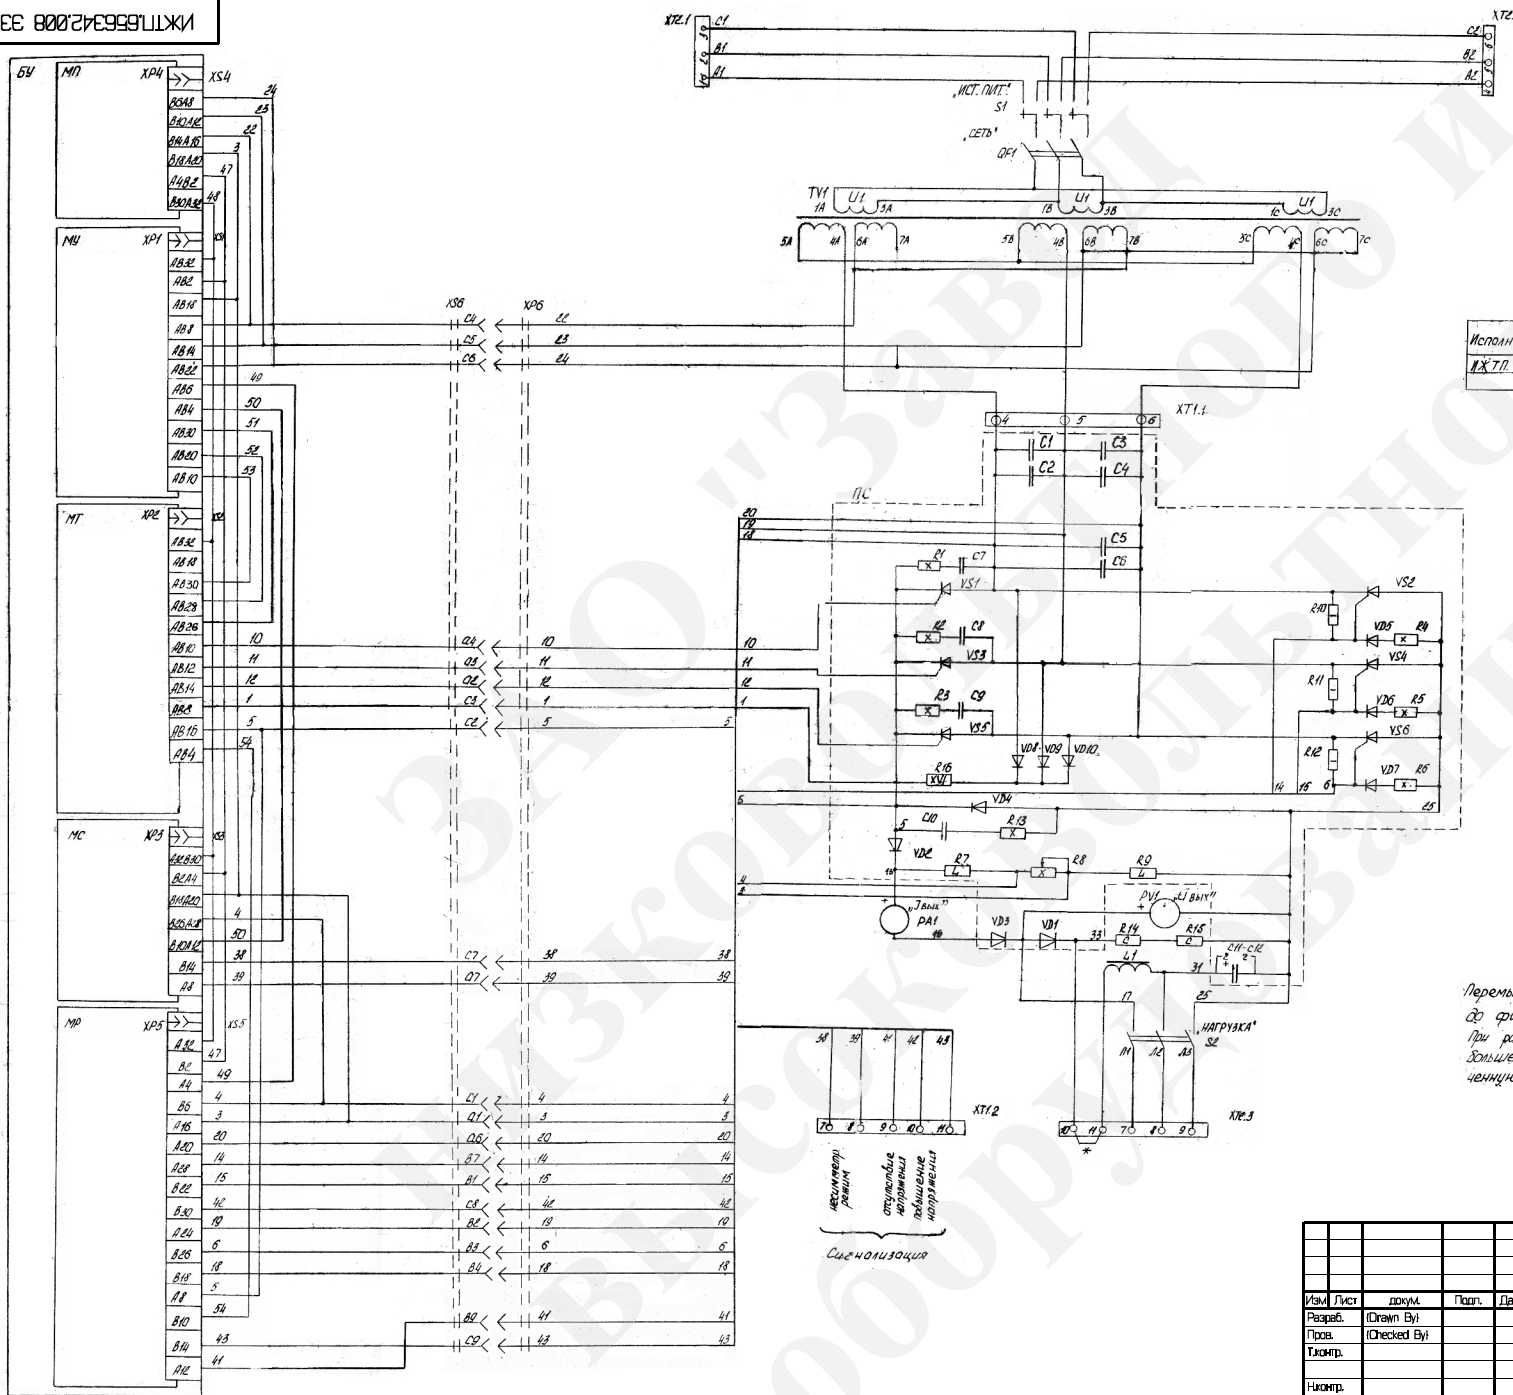


Исполнение изделия	Данные первичной обмотки TV1
ИЖТЛ.656342.008; -01	Напряжение, В
-02	Соединение
	100, 230
	Δ
	Y


Соединение C1-C3 для исполн.: -02



Переключку, обозначенную *, при подключении нагрузки до фильтра отключать.
При работе устройства с нагрузкой на выходе фильтра больше 5% от номинальной отключать переключку, обозначенную *, и пробай 33-е с КТ:10 перескочить на КТ:11.

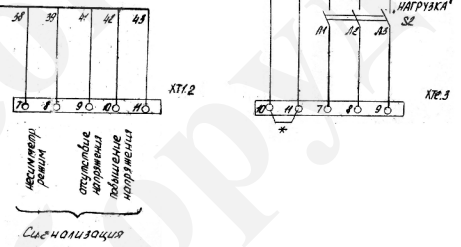

ИЖТЛ.656342.008 ЭЗ			
Изм. Лист	докум.	Подп.	Дата
Разраб.	(Drawn By)		
Пров.	(Checked By)		
Уточн.			
Исполн.			
Утв.			
Устройство питания стабилизированным напряжением (УПНС-М) схема электрическая принципиальная			
Лит.		Маск	Маск
Лист 1		Листов 1	
(Company Name)			

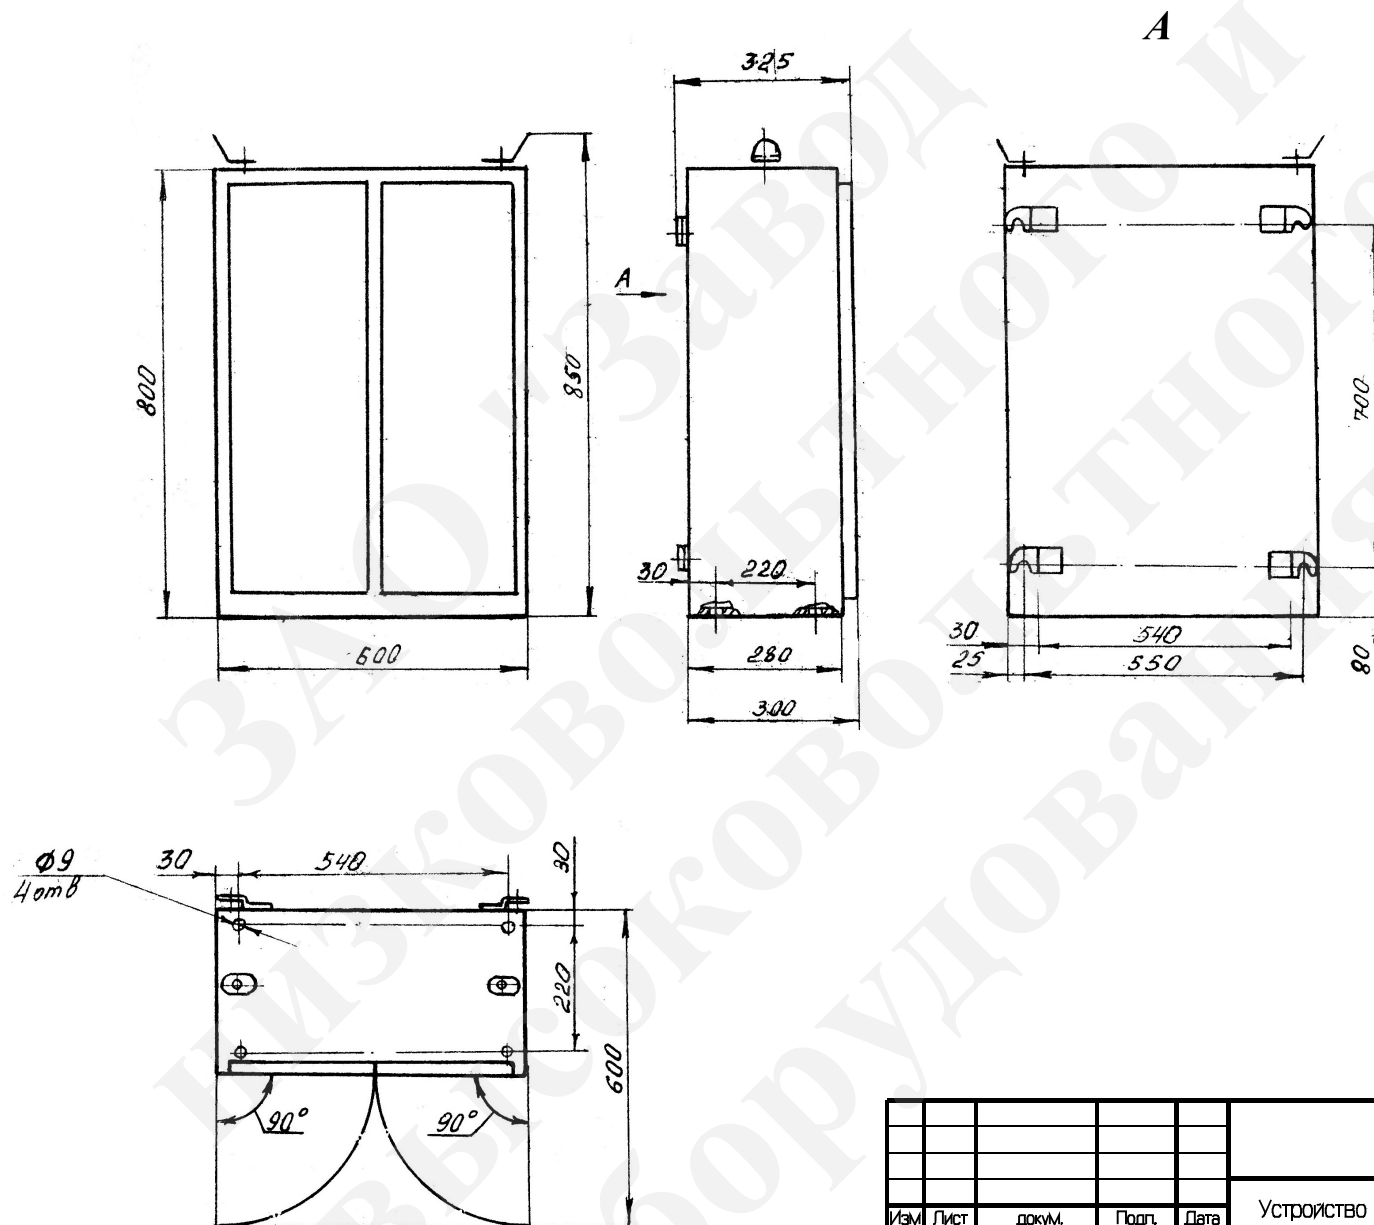

						ИЖТП 656.342.008 ГЧ					
						Устройство питания стабилизированным напряжением типа "УПСН-М" Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масшт.	
Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата							
Разраб.	(Drawn By)										
Пров.	(Checked By)										
Т.контр.											
							Лист 1		Листов 1		
Н.контр.							{Company Name}				
Утв.											